



4. 電源について

電線コードについて (右引きの例)

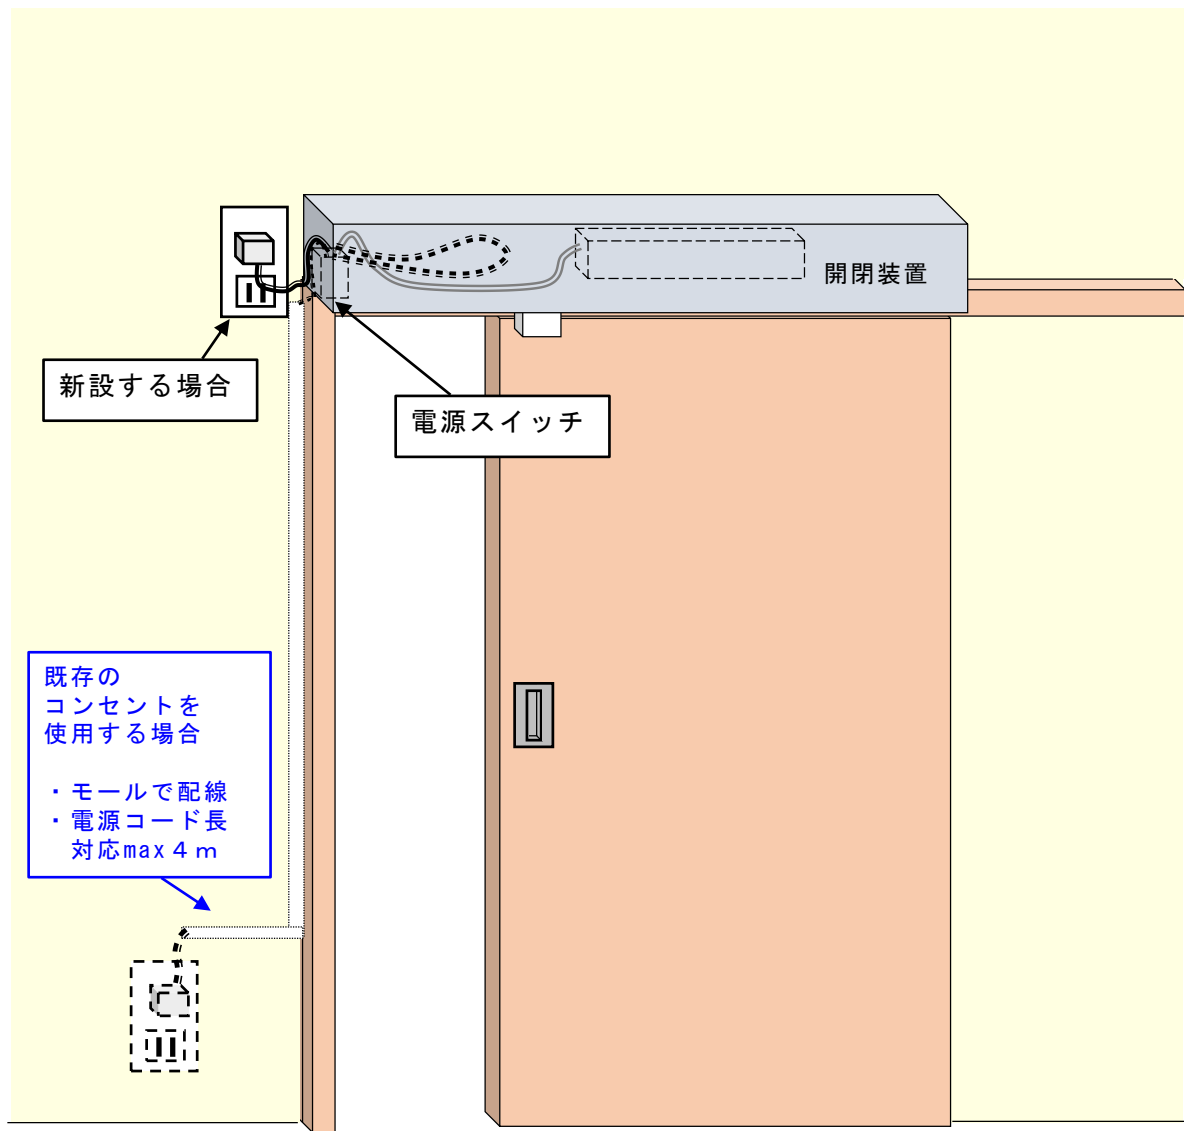


※配線モールはお客様にてご用意ください。


- ・電源はAC100V(日本国内コンセント)を使用します。
- ・コンセントプラグコードの長さは寸法確認時に必要なコード長を測定し、それに合わせて電源スイッチ部から2mまたは4mのコードを開閉装置に組み込みます。
(上記コードは実際には30cmほど余分な長さを確保します。)
- ・電源スイッチは引戸の閉鎖端側となります。

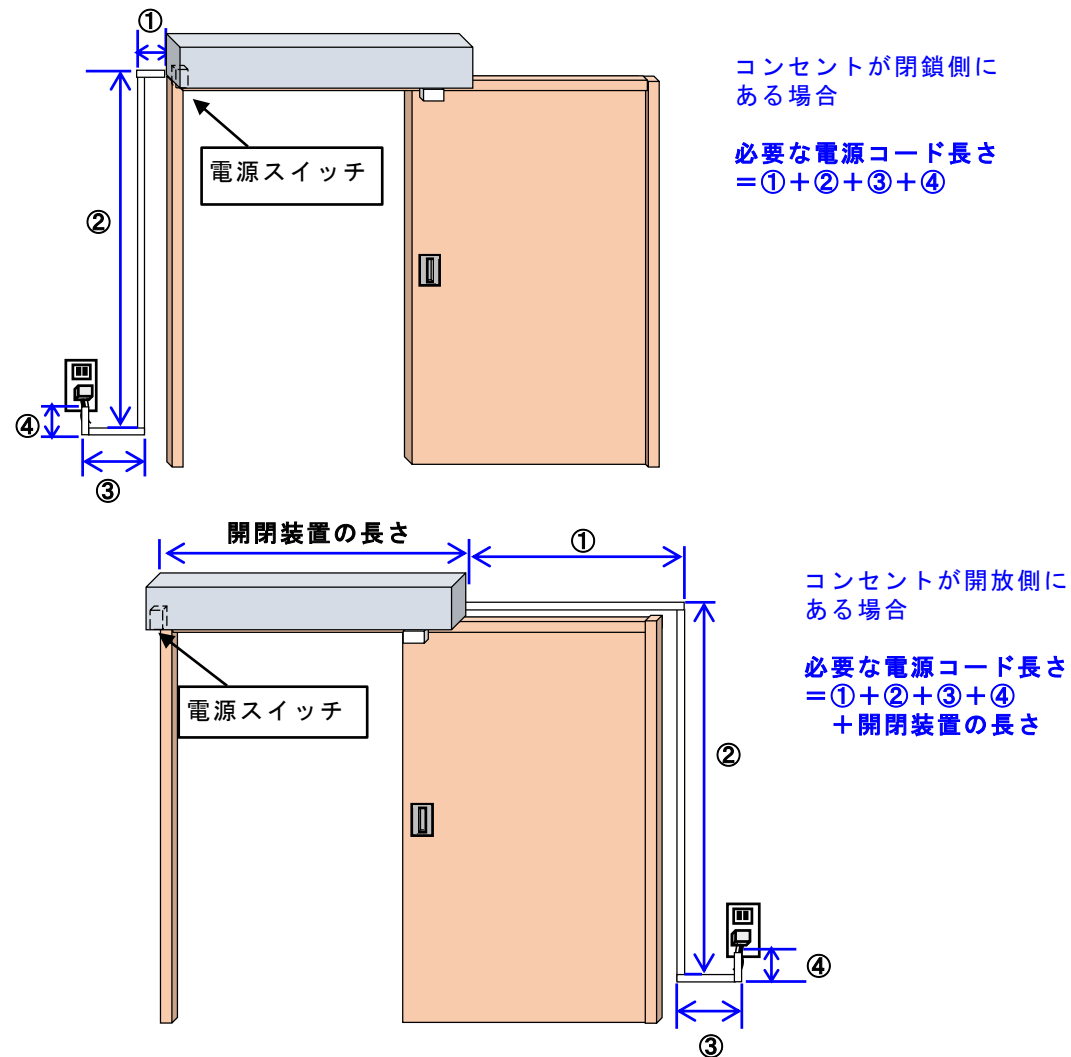

電線コードの引き廻し概要（左引きの図）

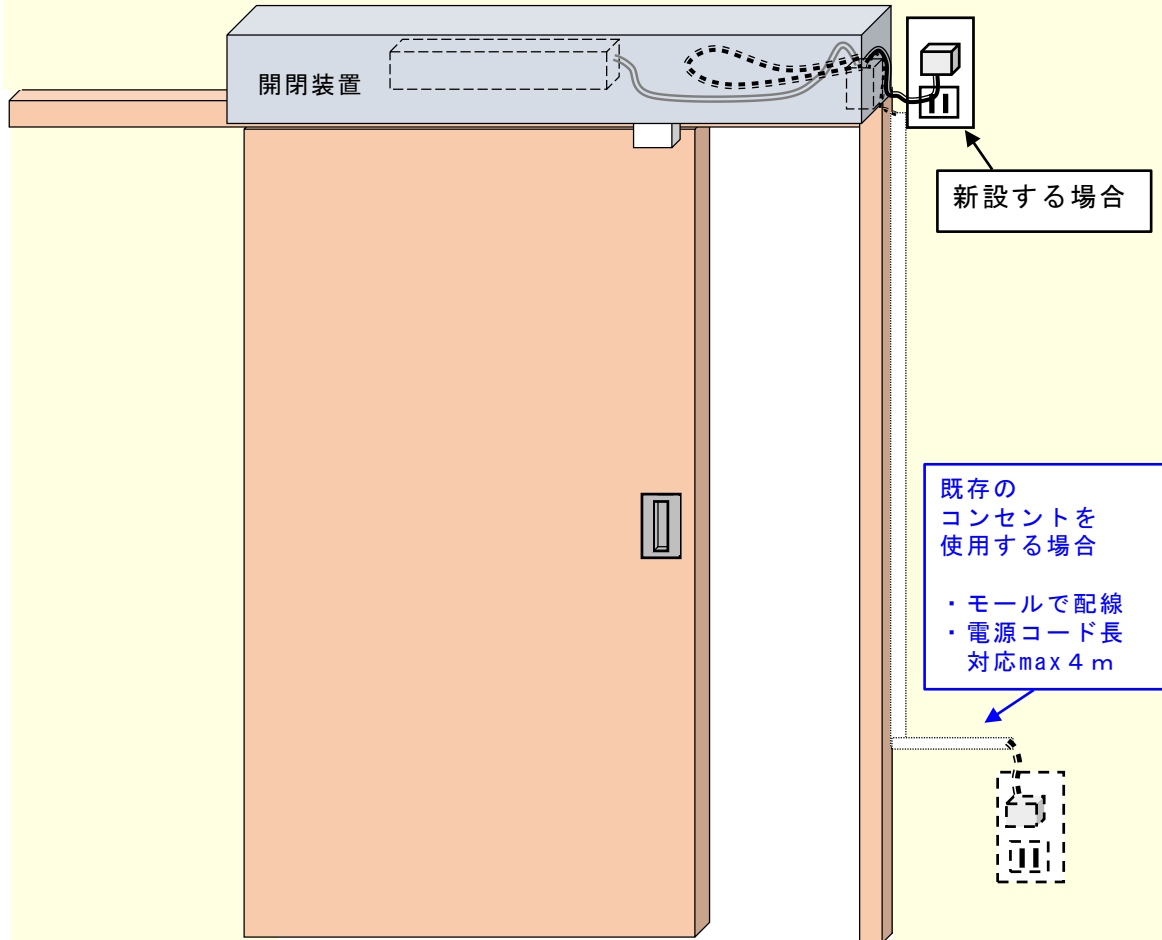

電線コードの引き廻し概要（右引きの図）

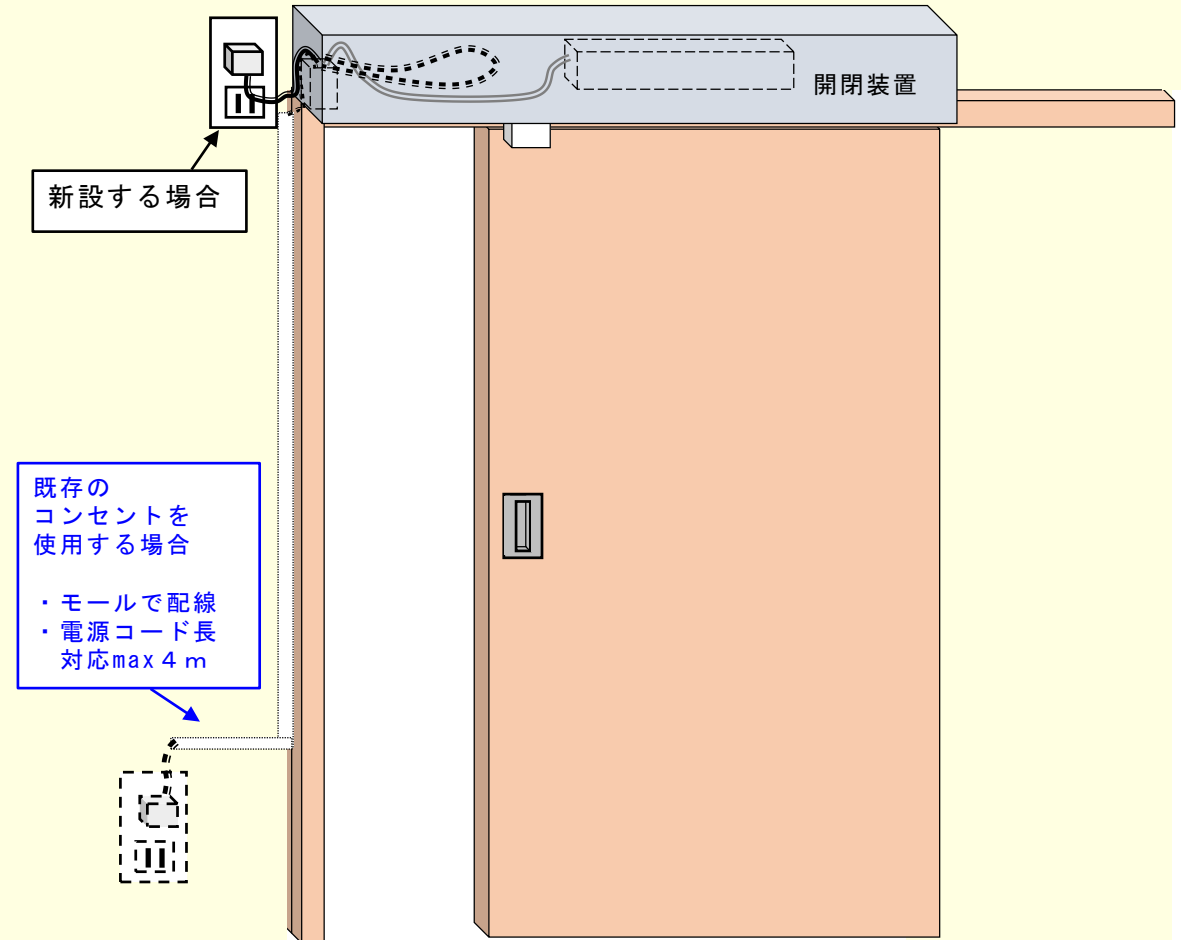

※配線モールはお客様にてご用意ください。